


DETALHE 1 - DEGRAUS E CORRIMÕES DA ESCADA SEM ESCALA


BALAUSTRE E LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS PROJETADAS PARA EVITAR A PASSAGEM DE UMA ESFERA DE 150 CM

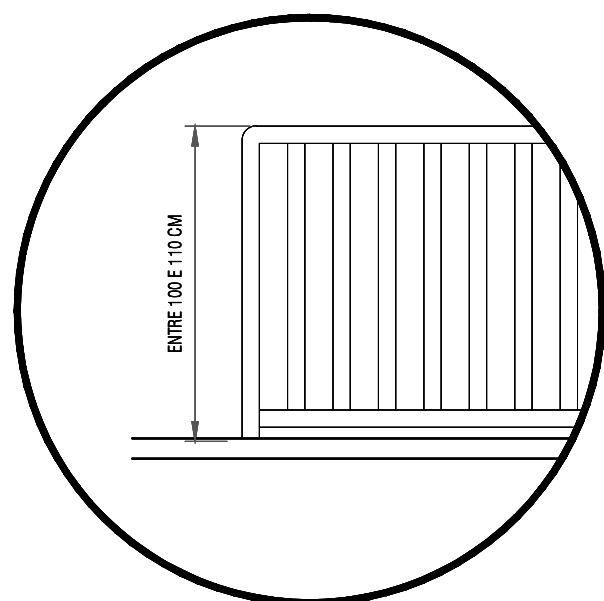

DETALHE 3 - GUARDA CORPO SEM ESCALA


LEGENDA

- 1 COTONELO 90° E Ø 65 mm
- 2 REGISTRO ANGULAR Ø 65 mm
- 3 NIPLE DUPLO Ø 65 mm
- 4 ENGATE RÁPIDO Ø 40 mm (STORZ)
- 5 15 m MANGUEIRA DE Ø 40 mm ACIONADA OU EM TOXOQUE
- 6 REGISTRO C/ INDICADOR DO COMPRIMENTO - 1,5 m
- 7 CAVA
- 8 CHAVE PARA CONEIRO (STORZ)
- 9 ESQUÍO REGULÁVEL

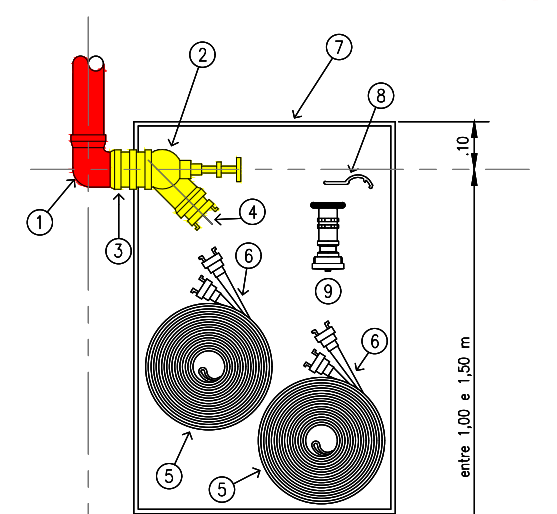


DETALHE DE HIDRANTE SIMPLES ESCALA: SEM ESCALA

OBSERVAÇÃO: A SINALIZAÇÃO DE SOLO SERÁ PREVISTA QUANDO O HIDRANTE FOR INSTALADO EM GRASSEJA, ÁREA DE FABRICAÇÃO, DEPÓSITO E LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS E DE GRANDE VAZÃO.

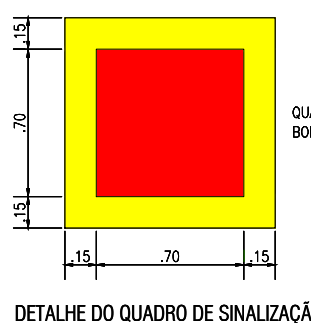

QUADRO VERMELHO BORDA AMARELA

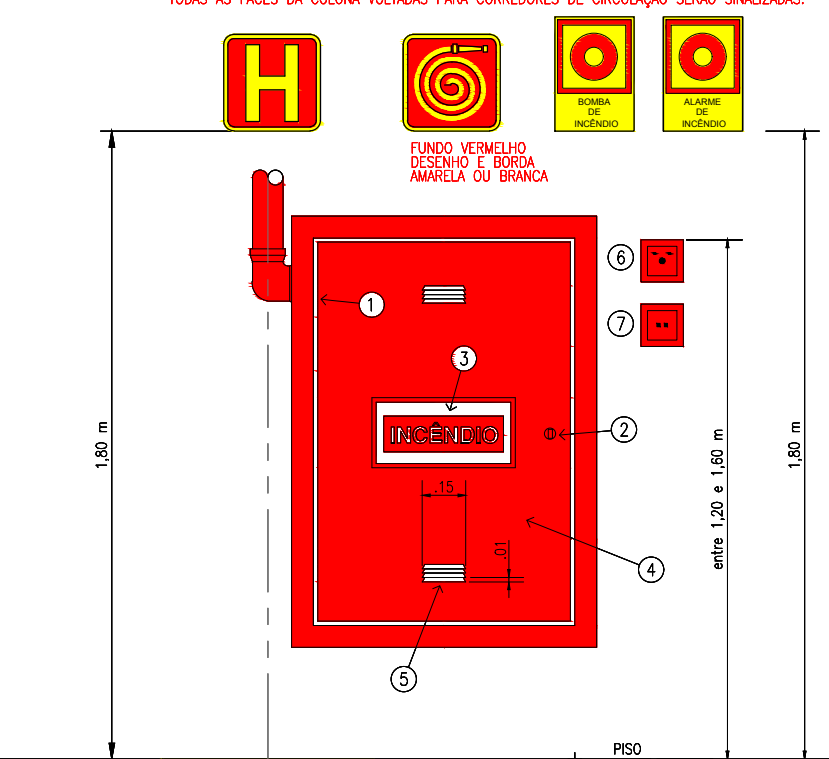


OBSERVAÇÃO: A SINALIZAÇÃO DE SOLO SERÁ PREVISTA QUANDO O HIDRANTE FOR INSTALADO EM GRASSEJA, ÁREA DE FABRICAÇÃO, DEPÓSITO E LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS E DE GRANDE VAZÃO.

LEGENDA

- 1 DORNINHA
- 2 FECHADURA TIPO TÍPICO DE PRESSÃO P/ ABERTURA RÁPIDA
- 3 ARREDO C/ LETRAS BRANCAS E FUNDO VERMELHO
- 4 TAMPÃO
- 5 ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
- 6 ACIONADOR MANUAL DO ALARME POSSUINDO INSCRIÇÃO "ALARME DE INCÊNDIO"
- 7 ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE RECALQUE POSSUINDO INSCRIÇÃO "ACIONADOR DA BOMBA" NÃO SERÁ PREVISTO QUANDO O ACIONAMENTO É AUTOMATIZADO

QUADRO DE LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

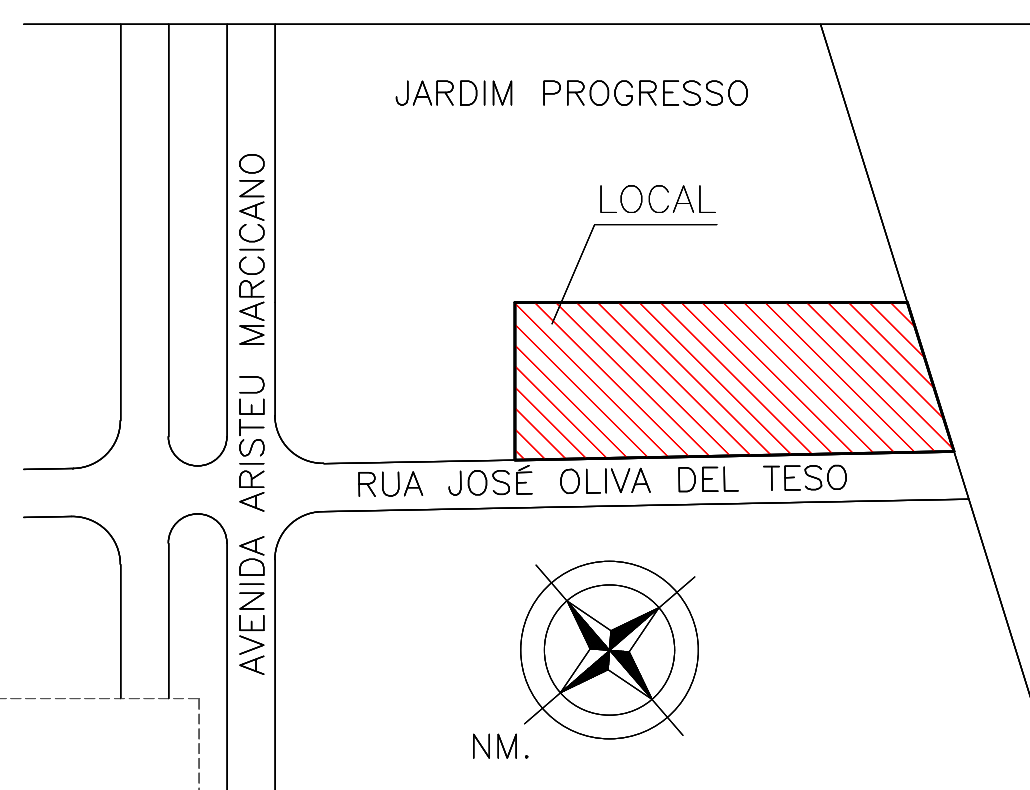


SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - PLACA M-2

Lotação Máxima:
120 pessoas sentadas
30 pessoas em pé

FIXADA NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS RECINTOS DE REUNIÃO DE PÚBLICO
FUNDO: VERDE - LETRAS: BRANCAS

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

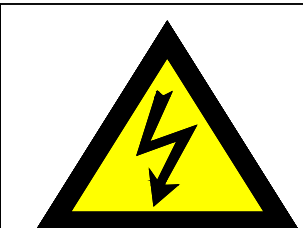

COR DE FUNDO: AMARELA
SÍMBOLO E BORDAS: PRETA
FUNÇÃO: ALERTAR RISCOS DE CHOQUE ELÉTRICO

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 10/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
SÁLIAS DE EMERGÊNCIAS	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 18/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
EXTINTORES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
HIDRANTES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 22/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SPDA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 41/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11

GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplos
E	Educação	E-5	Pré-escola	Crièches maternais

CARGA DE INCÊNDIO - I.T.-14/11

Ocupação/uso	Descrição	Divisão	Carga de incêndio em MJ/m²
Educação	Pré-escola	E-5	300 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

Risco	Carga de incêndio
Baixo	Até 300 MJ/m²

CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/11)

REVESTIMENTOS (N° 13.147)		
PISO	acabamento revestimento	CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
PARADE	acabamento revestimento	CLASSE I, II-A OU III-A CLASSE I OU II-A
TETO E FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I OU II-A

QUADRO DE ÁREAS


TERRENO	2.276,87 m²
EDIFICAÇÃO	1.369,19 m²

NOTAS:

A INSTALAÇÃO DEVE SER:
- SOMENTE SE HOUVER IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO MODELO DE COLUMNA NA FACHADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO OU NO MURO DA DIVISA COM A RUA.

LEGENDA


- 1 NIPLE DUPLO
- 2 BRITA
- 3 TAMPÃO C/ CORRENTE E ADAPTADOR
- 4 REGISTRO DE GLOBO ANGULAR DE 45° E Ø 65 mm
- 5 LUVA
- 6 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (Ø 60 mm x 1,40 m)
- 7 PASSADO

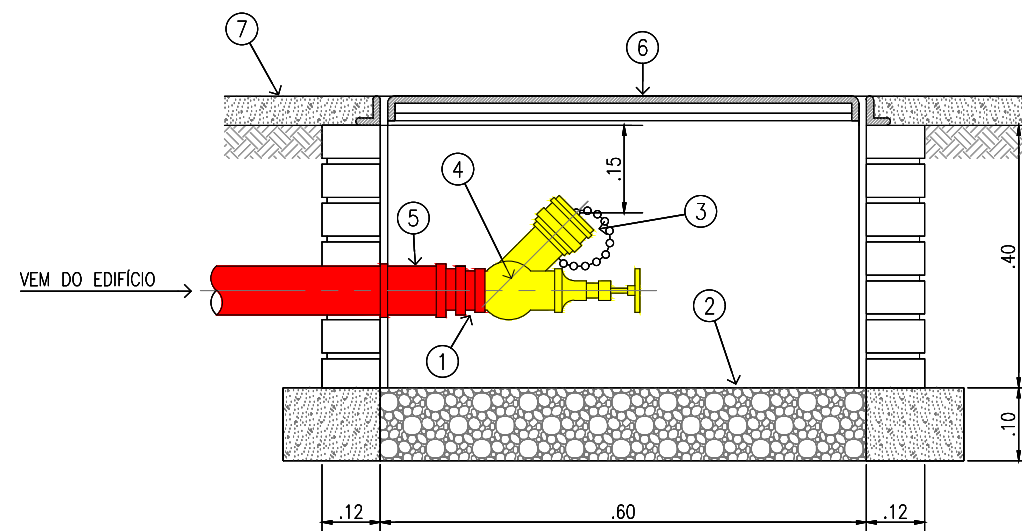

OBSERVAÇÃO: A CAVA DO REGISTRO DE RECALQUE ESTARÁ AFASTADA A 0,50 m DA GUA DO PASSADO.

DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO

ESCALA: SEM ESCALA

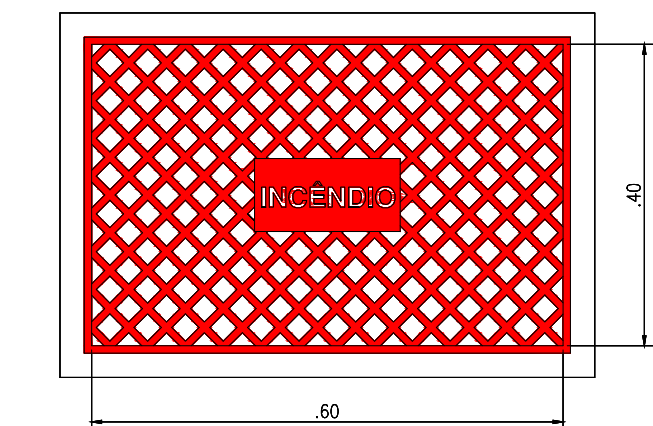

OBSERVAÇÃO: A TAMPÃO DEVERÁ SER PINTADO EM VERMELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS - SP
CNPJ: 44.660.272/0001-93
PROPRIETÁRIO

ENG.º CIVIL ALEXANDRE ROGÉRIO GAINO
CREA: 5060435411
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FL. 01/04

DETALHES

EDUCACIONAL - E5	2.276,87 m²
Ocupação	ÁREA DO TERRENO
RUA JOSÉ OLIVA DEL TESO, Nº 657 - JARDIM PROGRESSO	1.369,19 m²
LOCAL	ÁREA CONSTRUÍDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS - SP	30.05.2018
PROPRIETÁRIO	DATA
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - MARTHA SALIBE ABRAHÃO	INDICADAS
RESPONSÁVEL PELO USO	ESCALA
ENG.º CIVIL ALEXANDRE ROGÉRIO GAINO - CREA: 5060435411	28027230180679037
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ART