

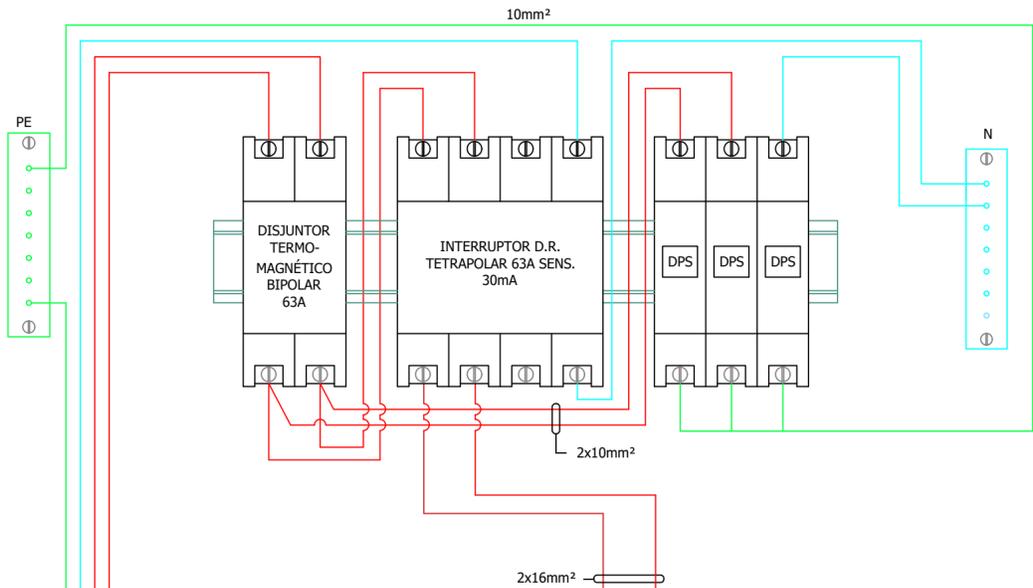




Q.D.1 - 220/127V-2Ø (ORIENTATIVO)

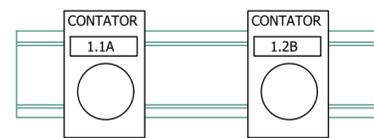

VEM DO PADRÃO
2x#16+#16+#16
0,6/1KV-90°

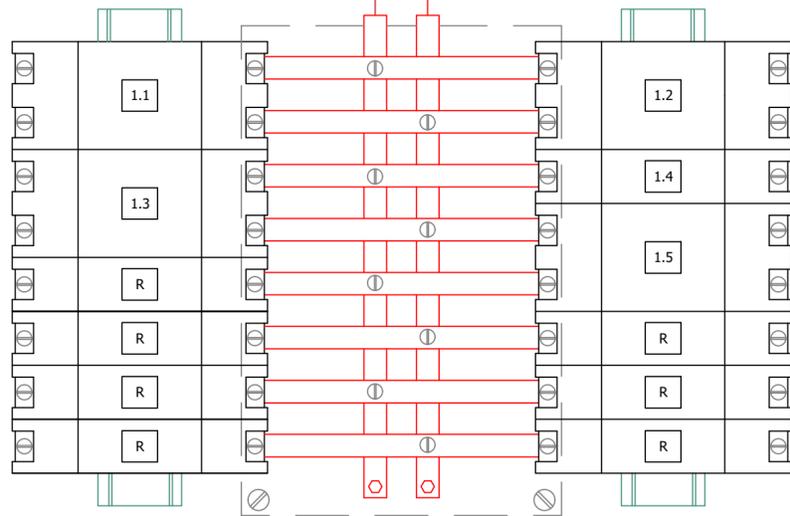

DETALHE ORIENTATIVO DAS CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA - s/esc.

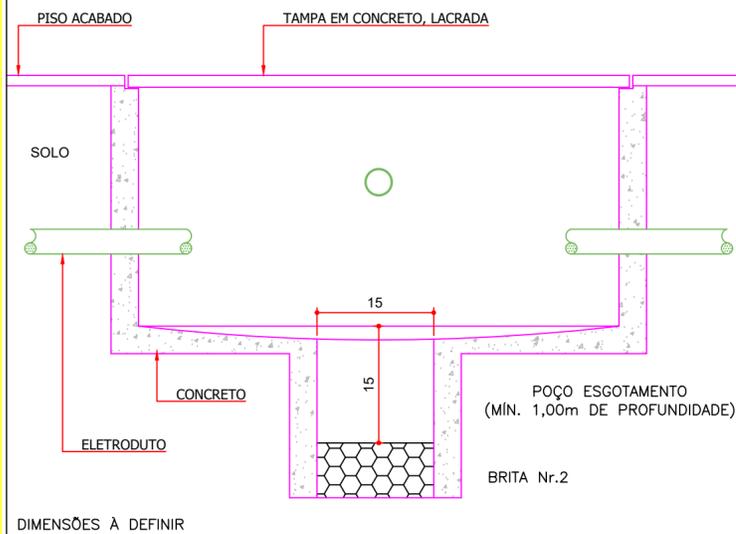

COLAR NOS QUADROS ETIQUETAS COM OS DIZERES:

TAMPA INTERNA


NUNCA TROQUE UM DISJUNTOR POR OUTRO DE MAIOR CAPACIDADE, POIS O AUMENTO DA CAPACIDADE DOS MESMOS IMPLICA EM AUMENTO NA SEÇÃO (BITOLA) DOS FIOS E/OU CABOS. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAIS DE SOBRECARGA, MAU CONTATO OU DEFEITOS NAS INSTALAÇÕES. NUNCA DESATIVE/REMOVA A CHAVE DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO RESIDUAL). DESLIGAMENTOS FREQUENTES INDICAM QUE EXISTEM ANOMALIAS NAS INSTALAÇÕES QUE SÓ PODEM SER VERIFICADAS E CORRIGIDAS POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO.

A REMOÇÃO DA(S) CHAVE(S) PODE(M) LEVAR A ACIDENTES COM RISCO DE MORTE PARA O USUÁRIO.

TAMPA EXTERNA


NOME DO QUADRO - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.

COMANDO ILUMINAÇÃO POSTES

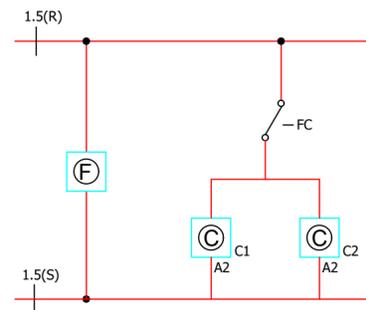

C - Conjunto contator para 20A.
F - Fotocélula 220V.

DETALHE ORIENTATIVO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

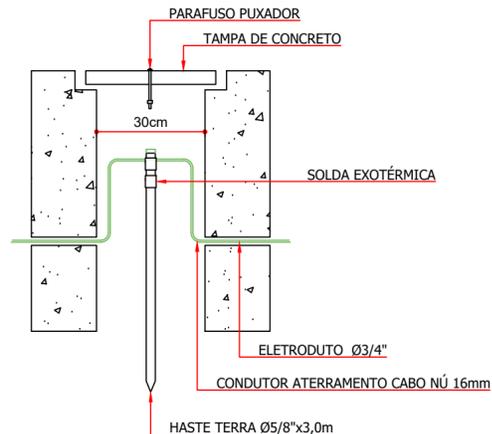

CCTO	DESCRIÇÃO	TENSÃO (V)	SEÇÕES (MM)²			PROTEÇÃO (A)	POT.INST. (W)
			F	N	PE		
1.1	ILUMINAÇÃO POSTES	220	4,0	-	4,0	20(x2)	1440
1.2	ILUMINAÇÃO POSTES	220	4,0	-	4,0	20(x2)	1920
1.3	TOMADA USO GERAL	220	2,5	-	2,5	16(x2)	3000
1.4	TOMADAS USO GERAL	127	2,5	2,5	2,5	20(x1)	1500
1.5	COMANDO	220	2,5	-	2,5	10(x2)	100
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA							7960 W

Q.D.1 - CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12 + 16 DISJUNTORES

REVISÃO	DETALHADOS	DATA	VISTO
00	INICIAL - ANÁLISE E COMENTÁRIOS	11/05/2020	
01	FINAL	15/05/2020	

EXECUTADO POR:

LATINA AMBIENTAL Ltda. - EPP

Engenheiro Civil Deric Timóteo
CREA-SP 5069745685
Rua Santa Josefa, 154 - Vila Tank
CEP:13480-732 - Limeira - SP
Tel: 0xx 19 3713-0400



LOCAL

PRAÇA SÃO FRANCISCO

ENDEREÇO

RUA JOSÉ FIRMINO, S/ N° CORDEIRÓPOLIS / SP

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PROJETO

PLANTA BAIXA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DETALHES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DERIC TIMÓTEO

ASSINATURA:

CREA RESP. TÉCNICO:

5069745685

ART N°

28027230200601143

FOLHA:

02/02

PROJETO N°

ESCALA:

INDICADA

APROVAÇÃO PREFEITURA

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DE SEUS AUTORES, PODENDO SER UTILIZADO SOMENTE DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS. PORTANTO É VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS MESMOS.