



LEGENDA


TUBULAÇÃO DE 2 1/2" AÉREA

TUBULAÇÃO DE 2 1/2" ENTERRADA

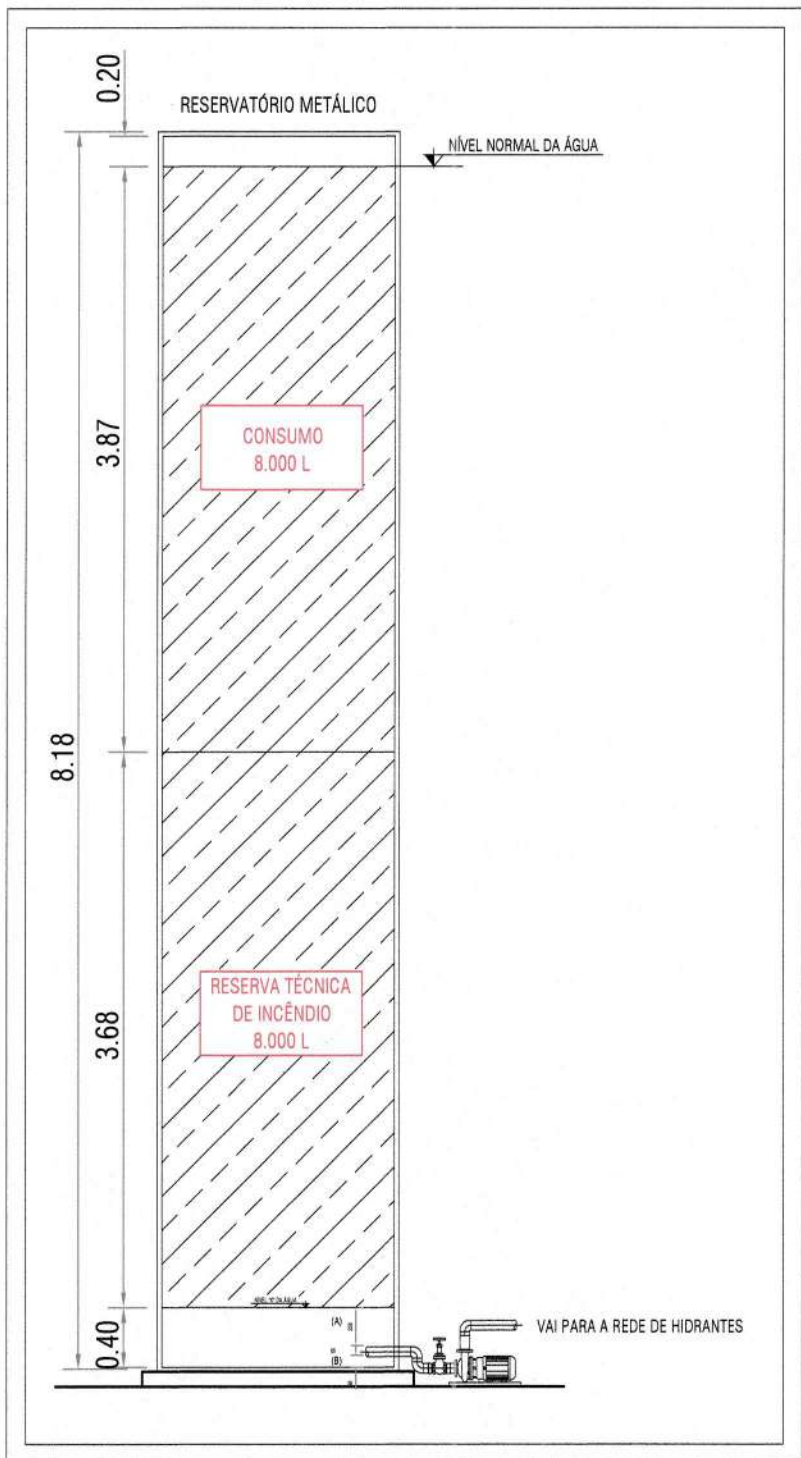


DETALHE RESERVATÓRIO
ESC. 1:50

RESUMO DO SISTEMA HIDRÁULICO	
CARACTERÍSTICA DA BOMBA	ACIONAMENTO
	● MANUAL (BOTOEIRA)
● PRESSÃO = 40 MCA	RESERVATÓRIO
● VAZÃO = 302 L/MIN.	● METÁLICO
● MOTOR = 3,5 CV	● RTI = 8 m³
	MANGUEIRAS
	● 38 MM
VAZÃO E PRESSÃO NOS HIDRANTES 1 E 2	
VA1 = 35,56 mca	VA2 = 36,34 mca
Q1 = 150 l/min.	Q2 = 152 l/min.

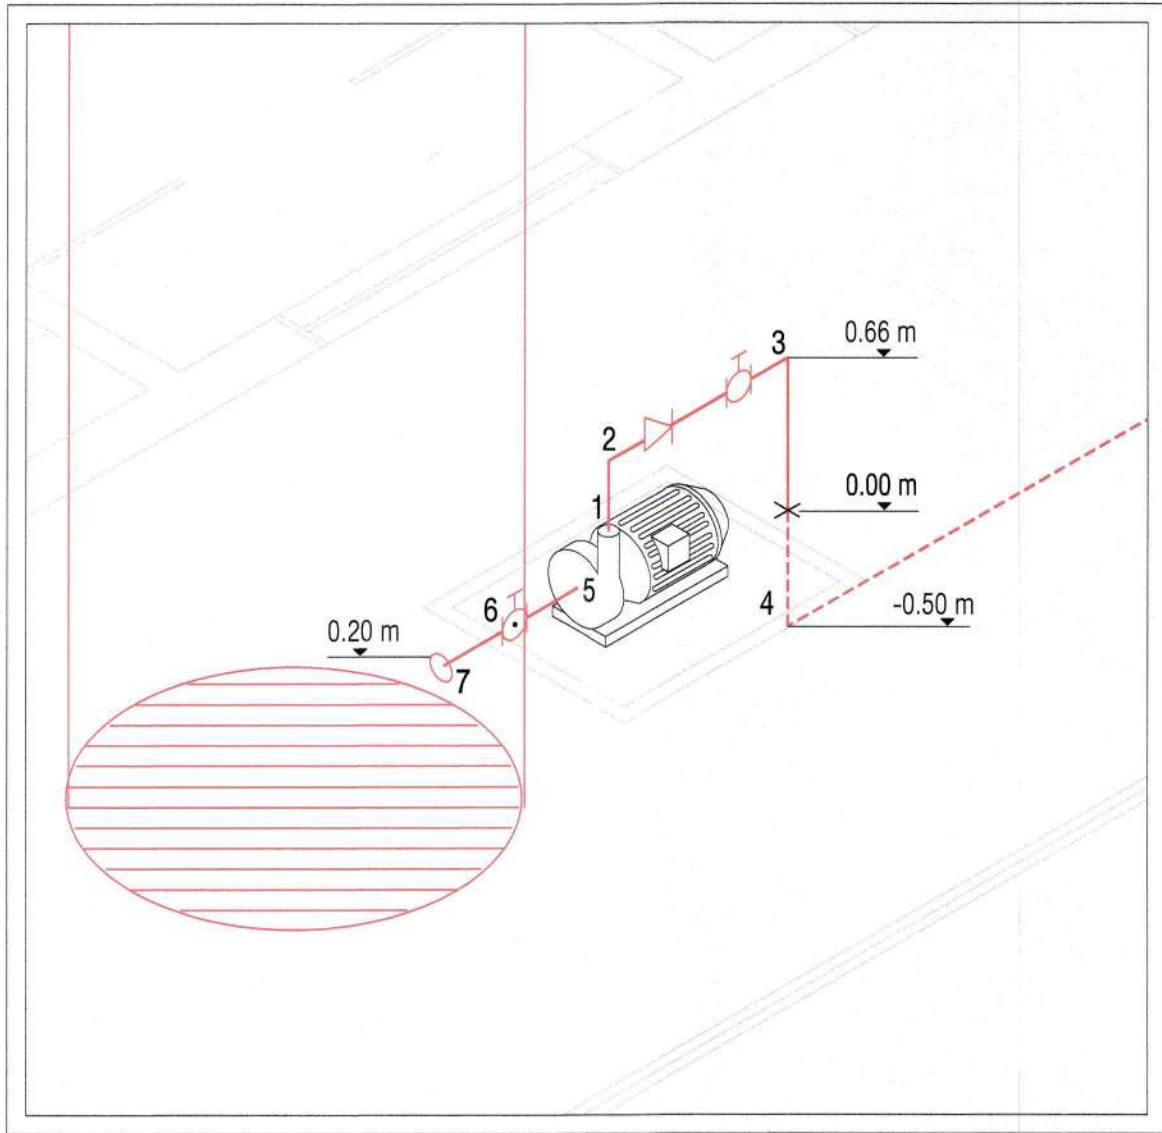

DETALHE DA BOMBA
SEM ESCALA

LEGENDA			
	VÁLVULA DE RETENÇÃO		
	REGISTRO DE GAVETA		
NOTA: COMPRIMENTO EQUIVALENTES, FOI EXTRAÍDO DA NBR 5626/98			
TRECHO	MATERIAL	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
TUBULAÇÃO PARA OS HIDRANTES			
1 - 2	A" G"	2 1/2"	0,30
2 - 3	A" G"	2 1/2"	0,90
3 - 4	A" G"	2 1/2"	1,15
5 - 6	A" G"	2 1/2"	0,30
6 - 7	A" G"	2 1/2"	0,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS - SP
CNPJ: 44.660.272/0001-93
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG.º CIVIL ALEXANDRE ROGÉRIO GAINO
CREA: 5060435411
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FL. 03/04

ISOMÉTRICO

EDUCACIONAL - E5	2081,87 m²
Ocupação:	ÁREA DO TERRENO
RUA LOURENÇO EMELINO MAZUTTI, Nº 777 - JARDIM JOSÉ CORTE	1060,42 m²
Local:	CONSTRUIR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS - SP	13.04.2018
Proprietário:	DATA
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - UARDE ABRAHÃO DE C. TOLEDO	INDICADAS
RESPONSÁVEL PELO USO	ESCALA
ENG.º CIVIL ALEXANDRE ROGÉRIO GAINO - CREA: 5060435411	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	